



Przykłady podłączenia kotła ATMOS

Zalecane schematy podłączenia z wykorzystaniem Laddomatu 21, zaworów termoregulacyjnych, zaworów trójdrożnych, regulatorów elektronicznych systemów grzewczych C.O. i C.W.U, dla kotłów o mocy do 100 kW.

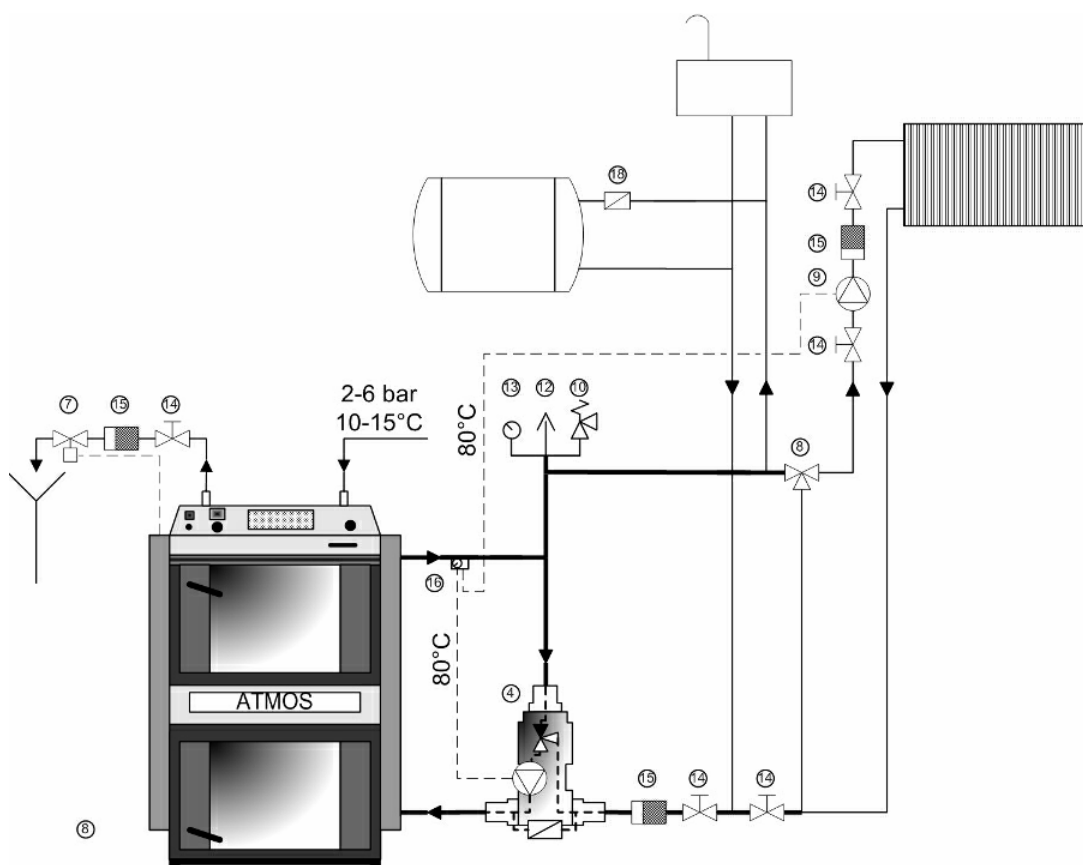


1. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O i C.W.U., regulacja z trzema termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z otwartym naczyniem wzbiornicznym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

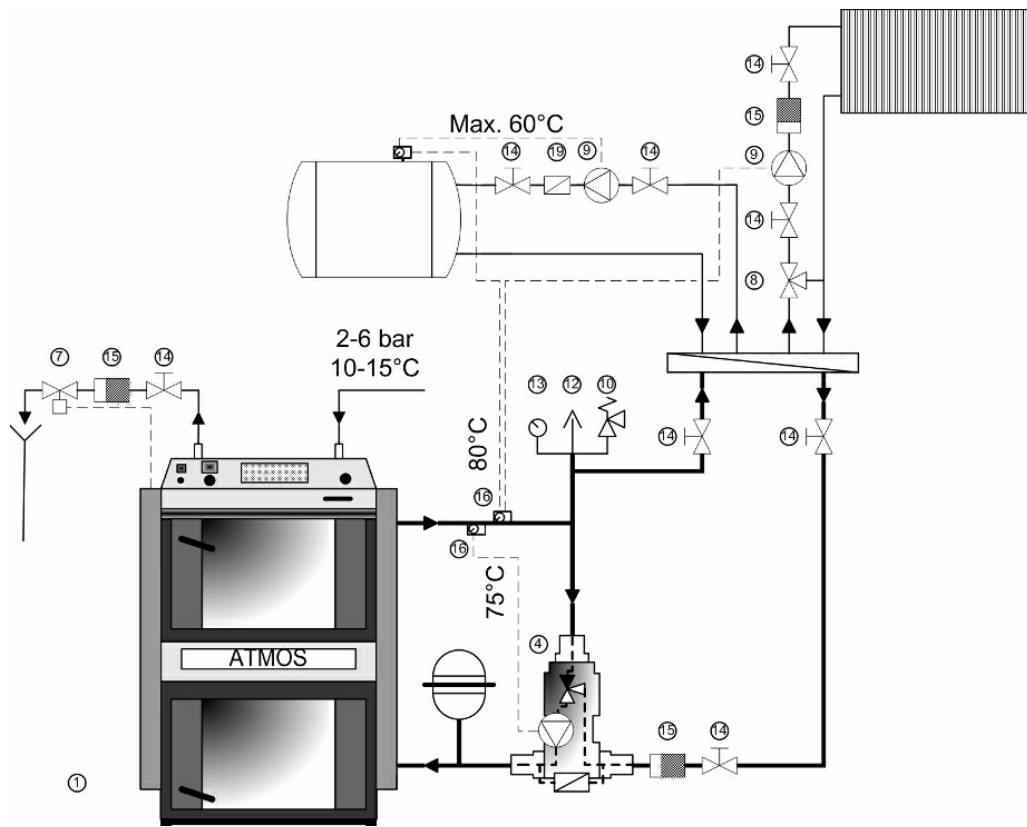


2. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O i C.W.U., regulacja z dwoma termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z otwartym naczyniem wzbiornicznym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

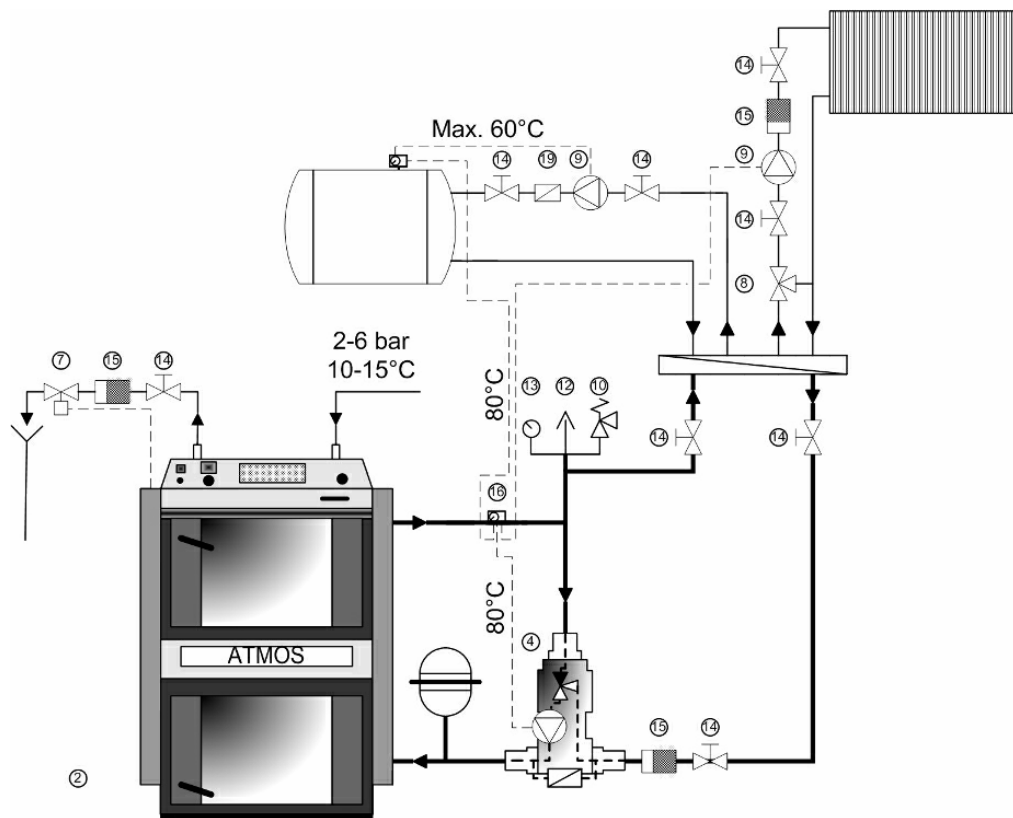


3. Podłączenie kotła z zaworem termoregulacyjnym, obiegiem C.O i C.W.U, regulacja z trzema termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

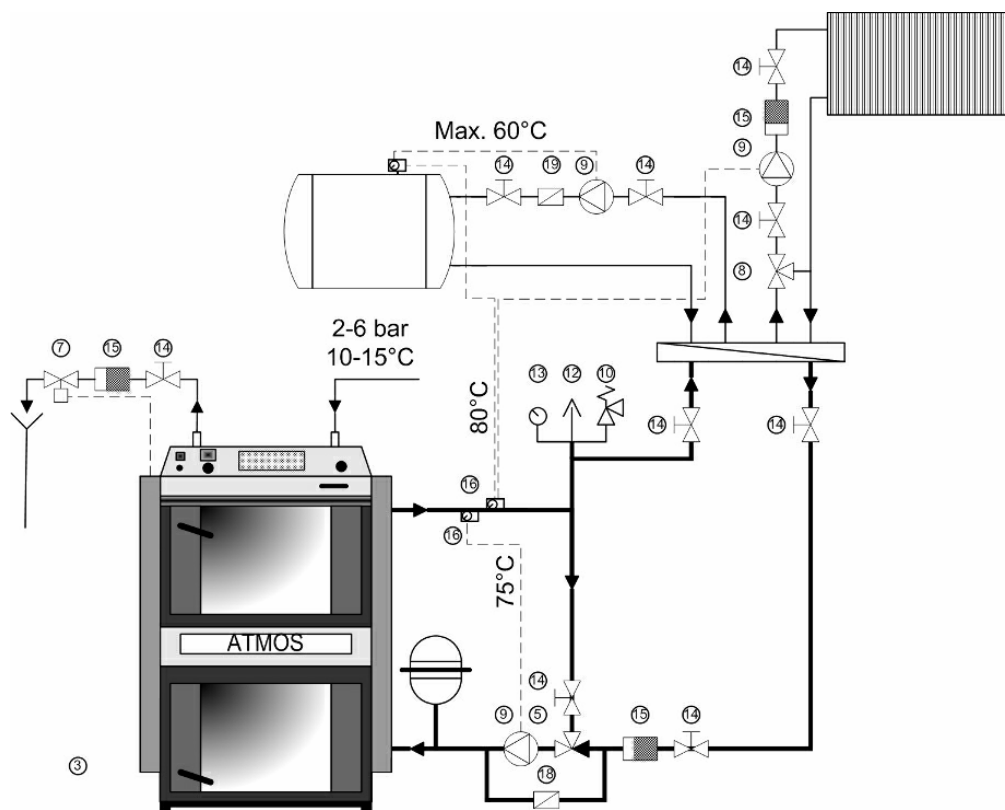


4. Podłączenie kotła z zaworem termoregulacyjnym, obiegiem C.O i C.W.U, regulacja z dwoma termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

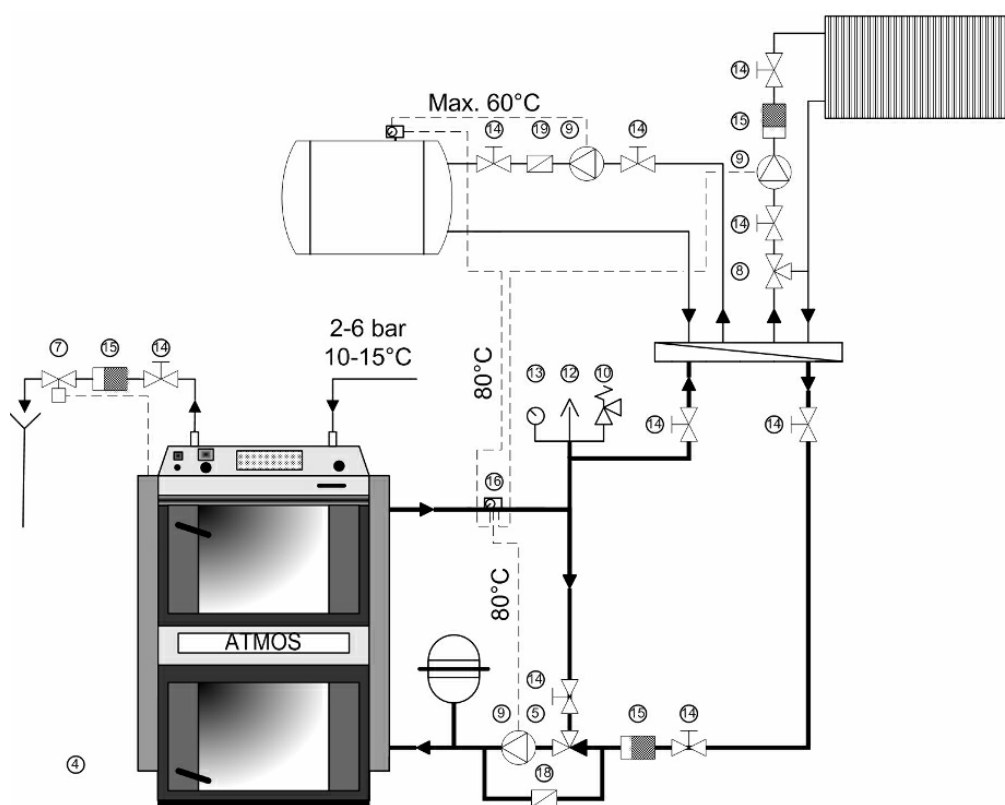


5. Podłączenie kotła z zaworem termoregulacyjnym, obiegiem C.O i C.W.U, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

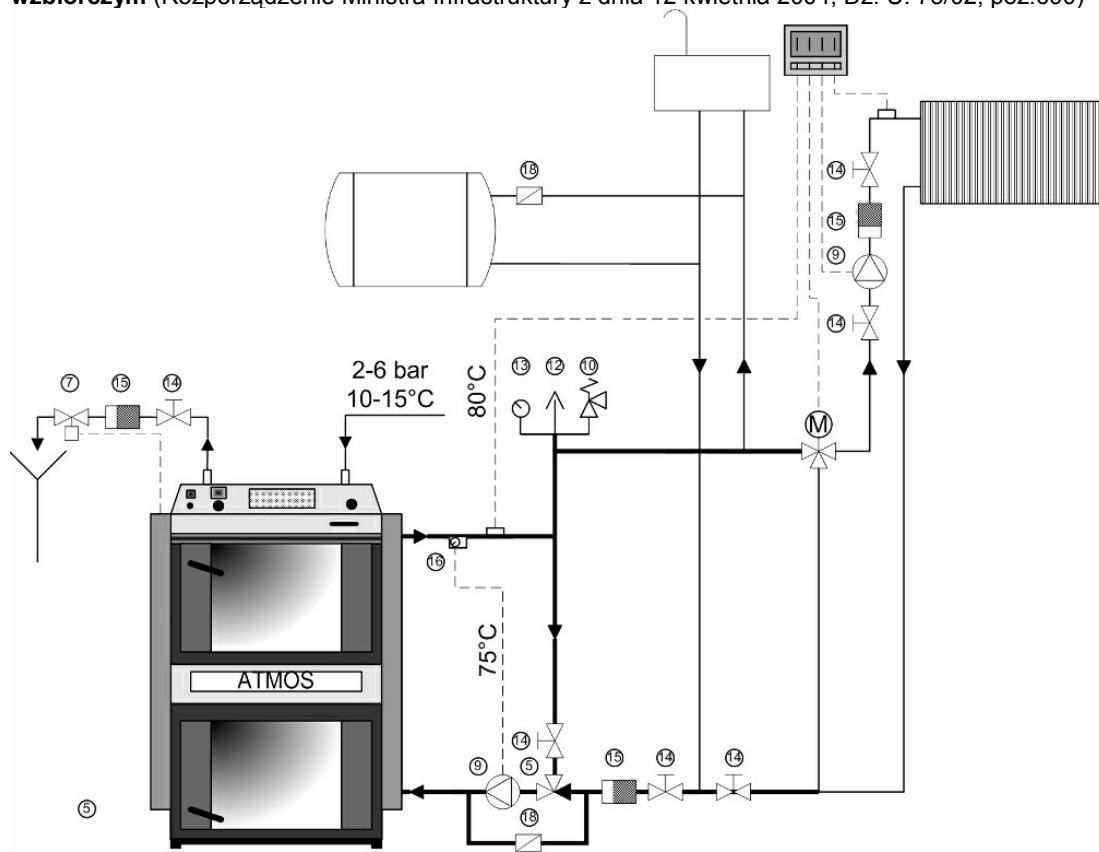


6. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O i C.W.U, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

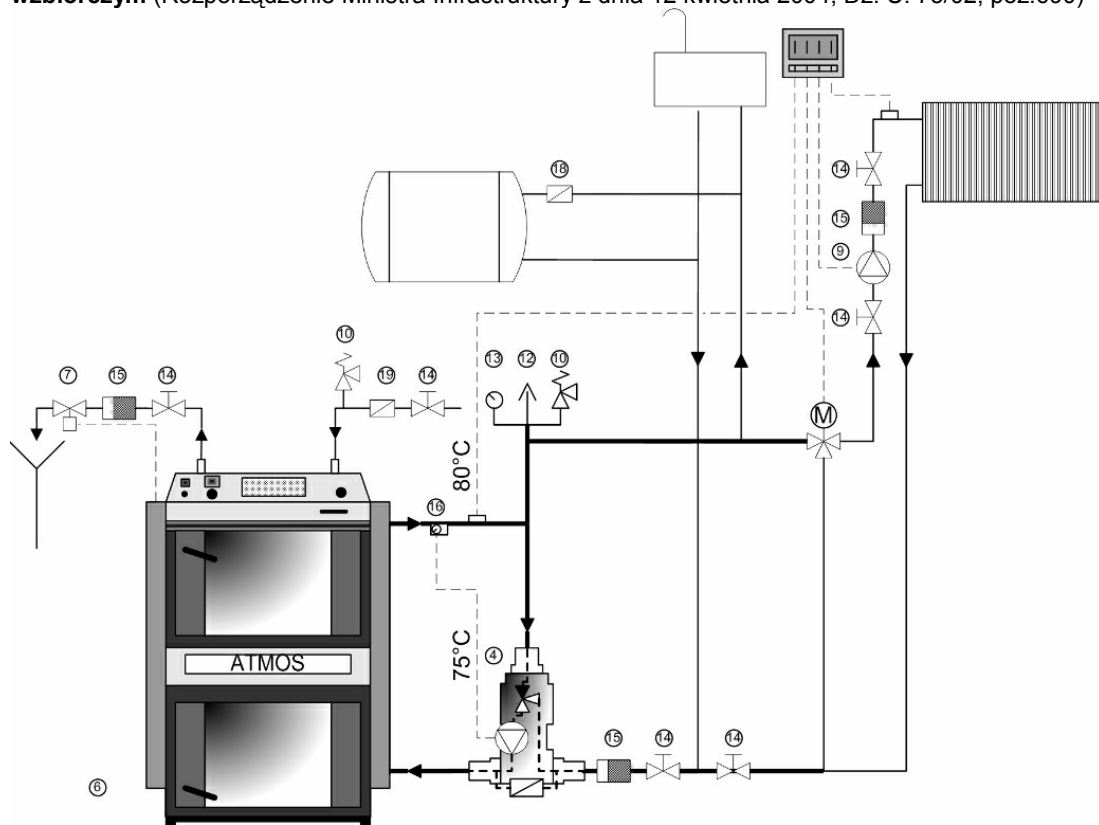


7. Podłączenie kotła z dwoma sterowanymi zaworami trójdrożnymi, obiegiem C.O i C.W.U, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z otwartym naczyniem wzbiornczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

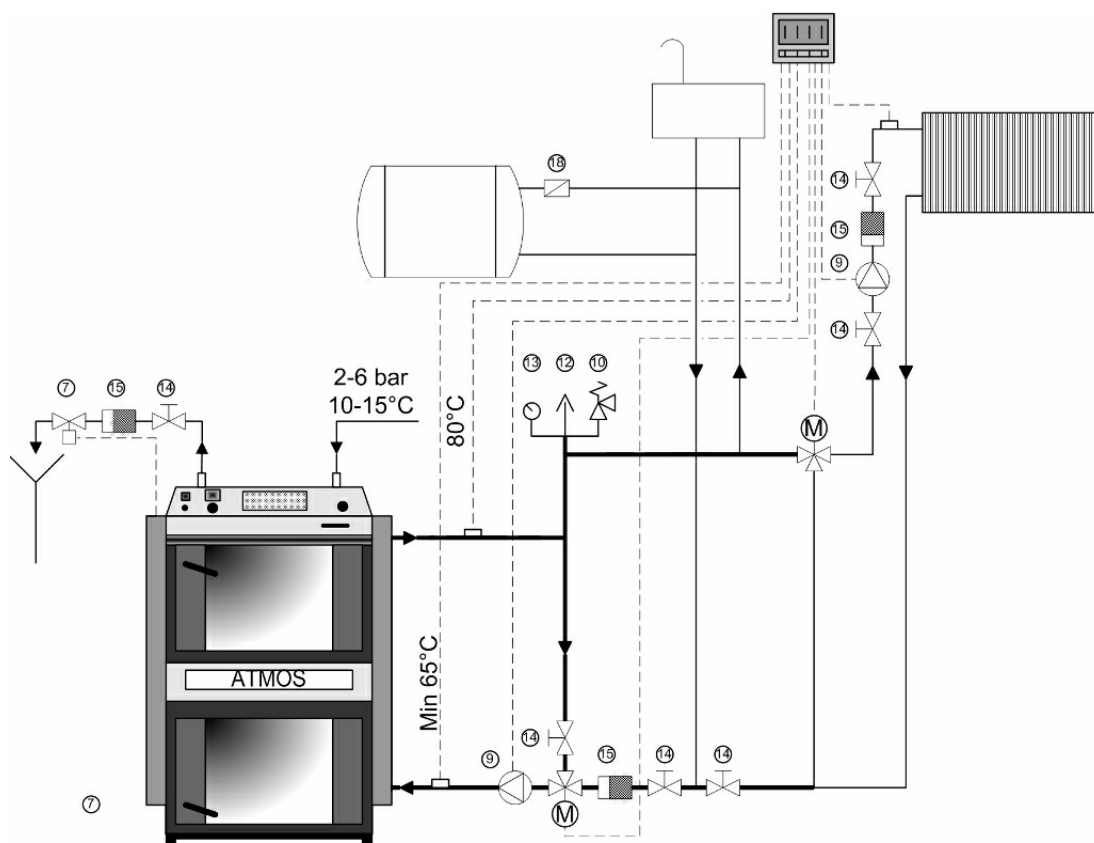


8. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O i C.W.U, regulacja z jednym termostatem przylgowym

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z otwartym naczyniem wzbiornczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

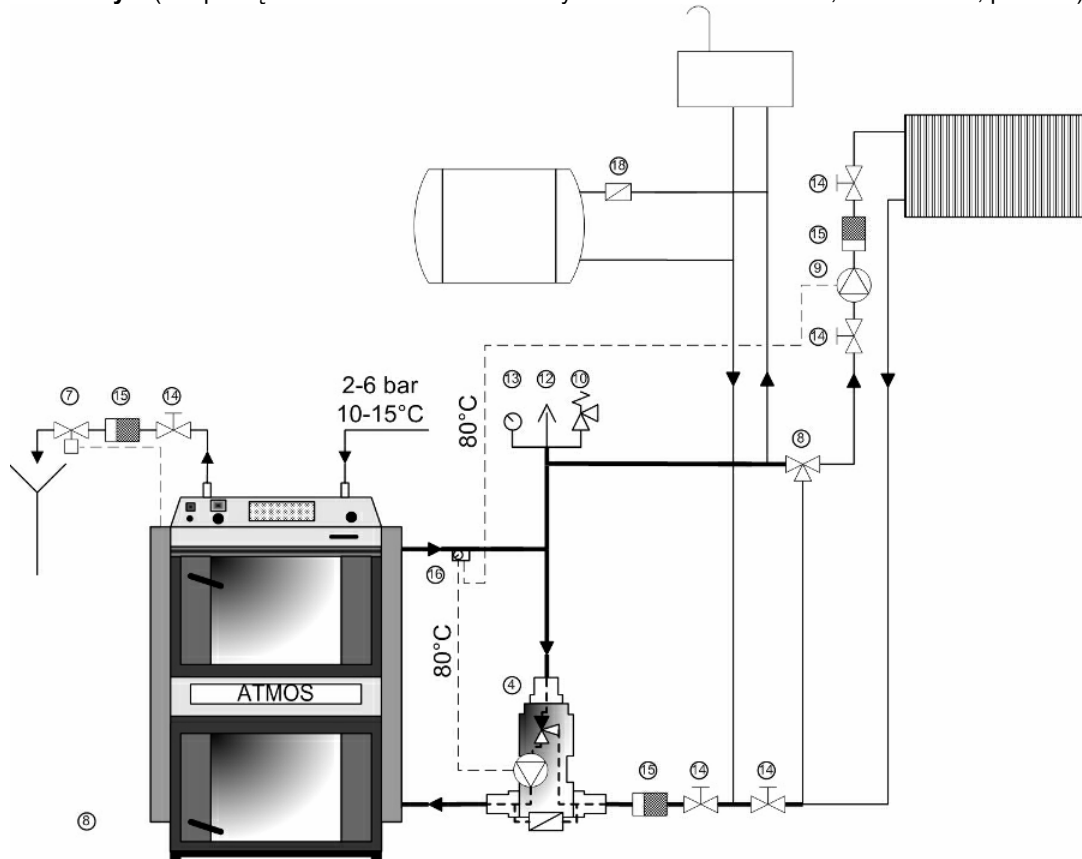


9. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, dwoma obiegami C.O, obiegiem C.W.U i obiegiem solarnym, zbiornikiem wyrównawczym, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

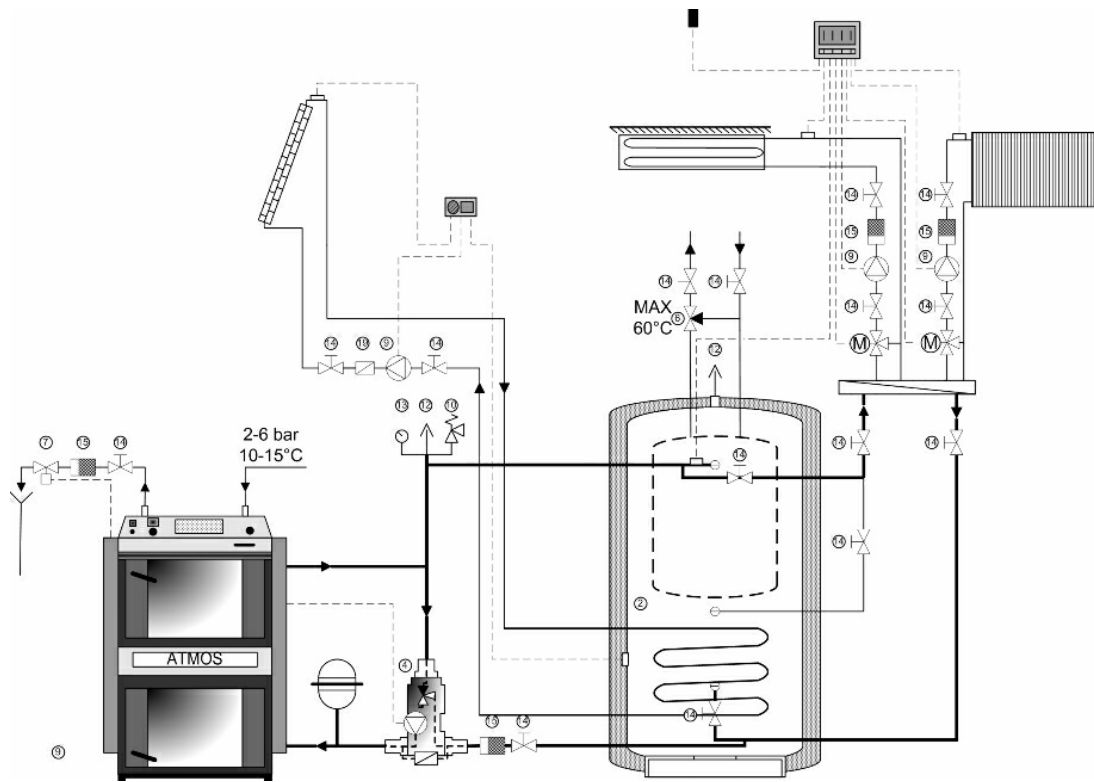


10. Podłączenie kotła z zaworem termostatycznym, dwoma obiegami C.O, obiegiem C.W.U i obiegiem solarnym, zbiornikiem wyrównawczym, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

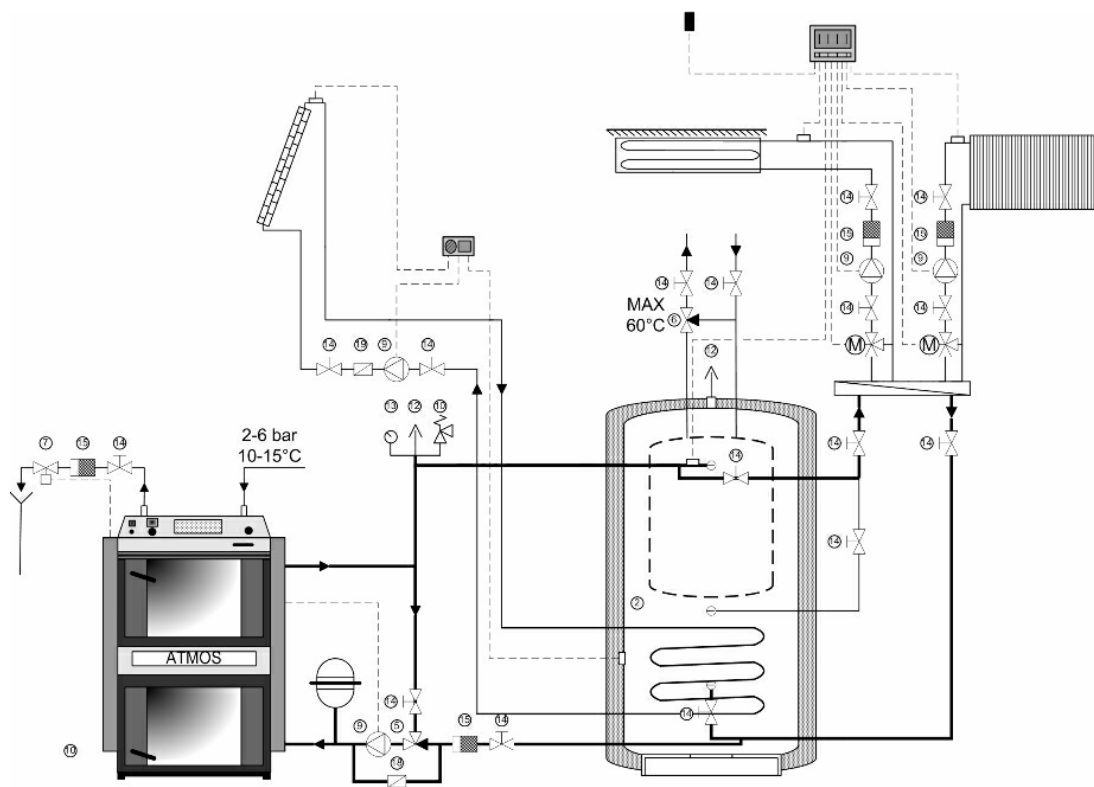


11. Podłączenie kotła ze sterowanym zaworem trójdrożnym, dwoma obiegami C.O, obiegiem C.W.U i obiegiem solarnym, zbiornikiem wyrównawczym, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

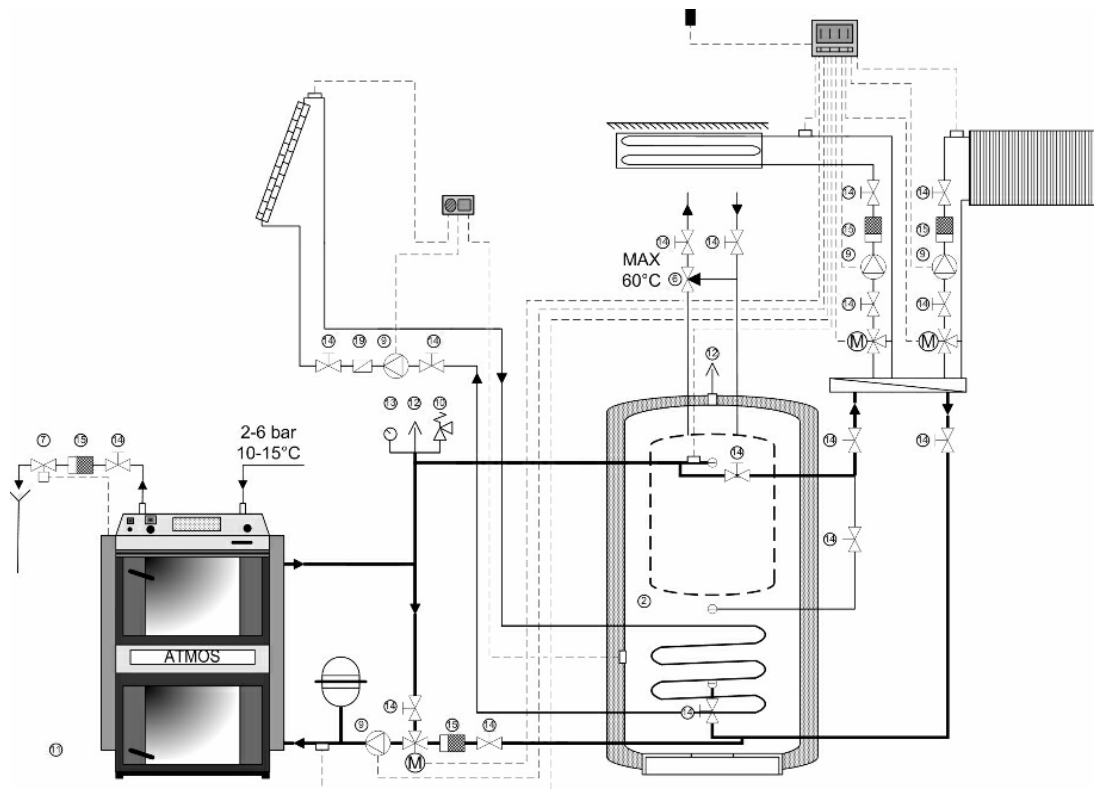


12. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, zbiornikiem wyrównawczym, regulacja z dwoma termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

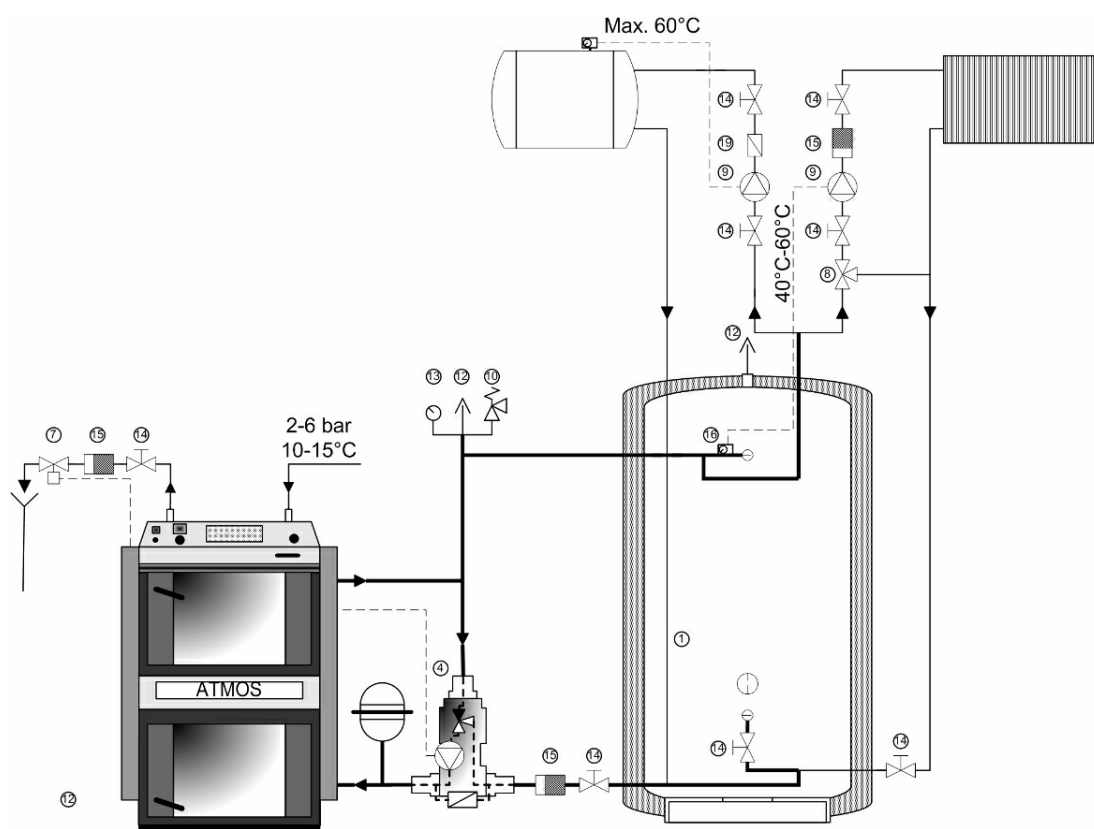


13. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, zbiornikiem wyrównawczym, regulacja z dwoma termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z otwartym naczyniem wzbiorniczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

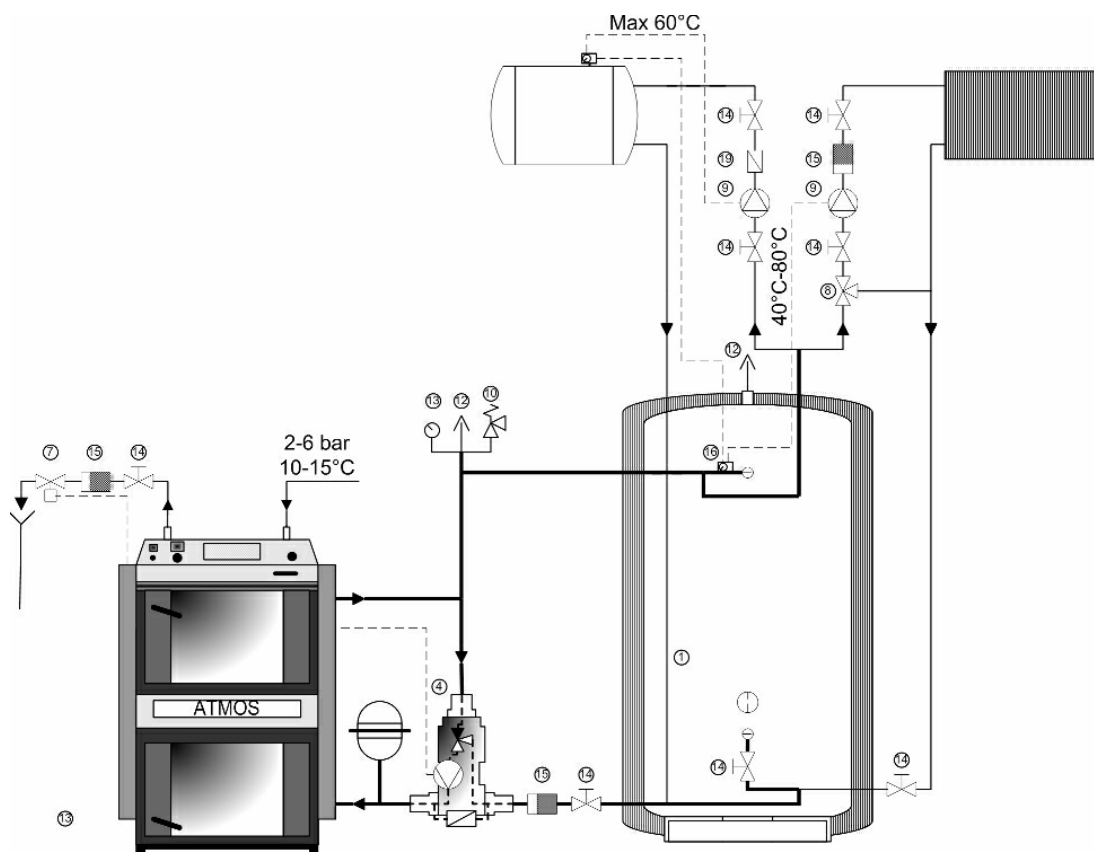


14. Podłączenie kotła z zaworem termostaticznym, obiegiem C.O, C.W.U, zbiornikiem wyrównawczym, regulacja z dwoma termostatami przylgowymi

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z otwartym naczyniem wzbiorniczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

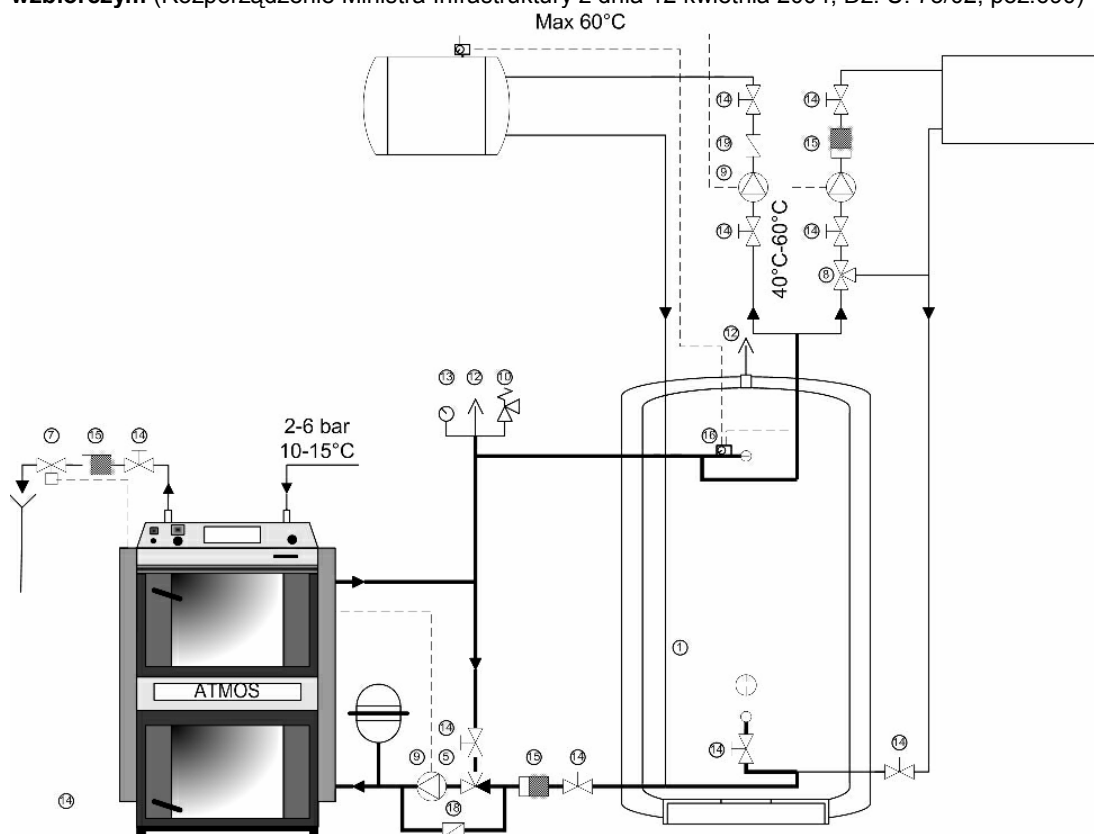


15. Podłączenie kotła ze sterowanym zaworem trójdrożnym, obiegiem C.O., C.W.U, zbiornikiem wyrównawczym, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

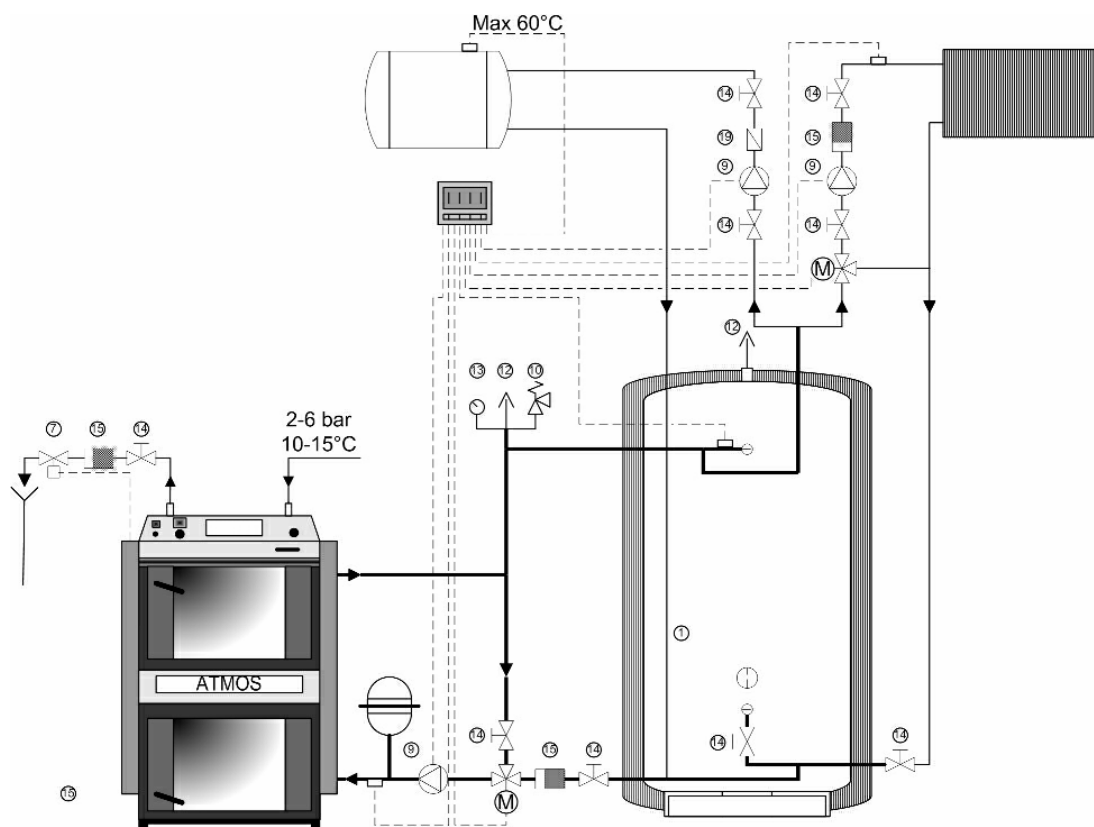


16. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, zbiornikami akumulacyjnymi, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

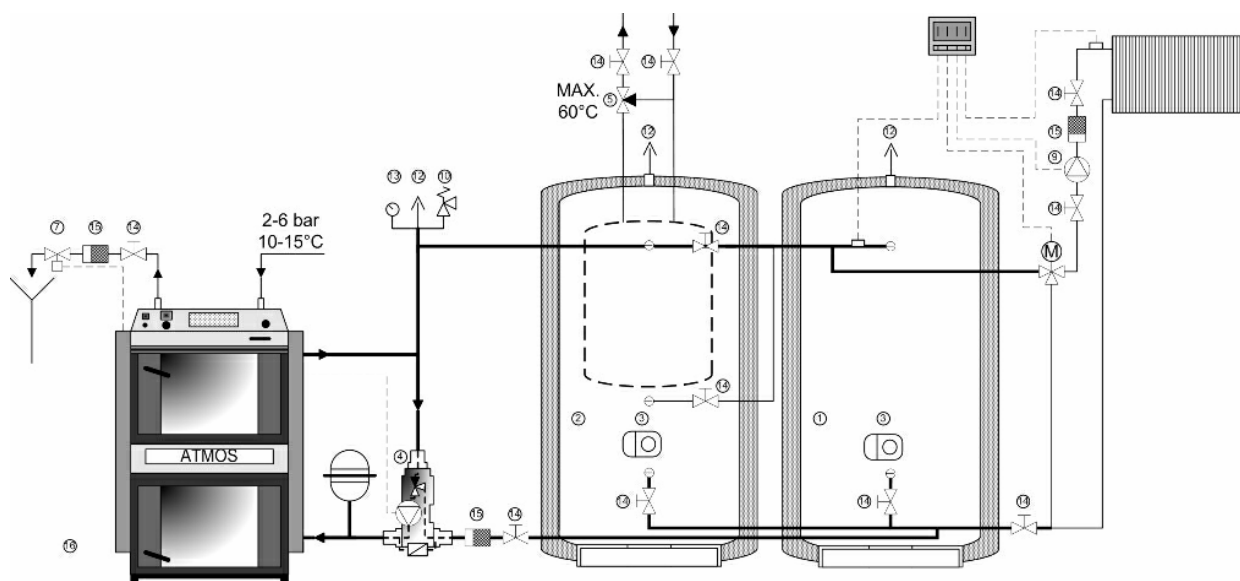


17. Podłączenie kotła ze sterowanym zaworem trójdrożnym, obiegiem C.O., C.W.U, zbiornikami akumulacyjnymi, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

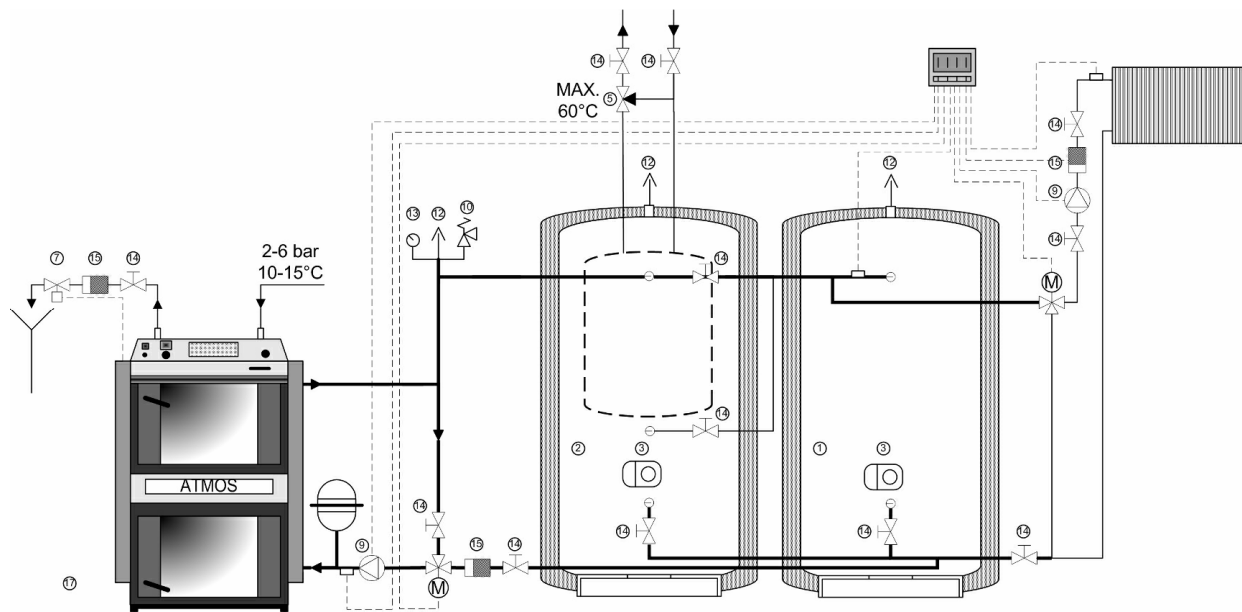


18. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, zbiornikami akumulacyjnymi, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

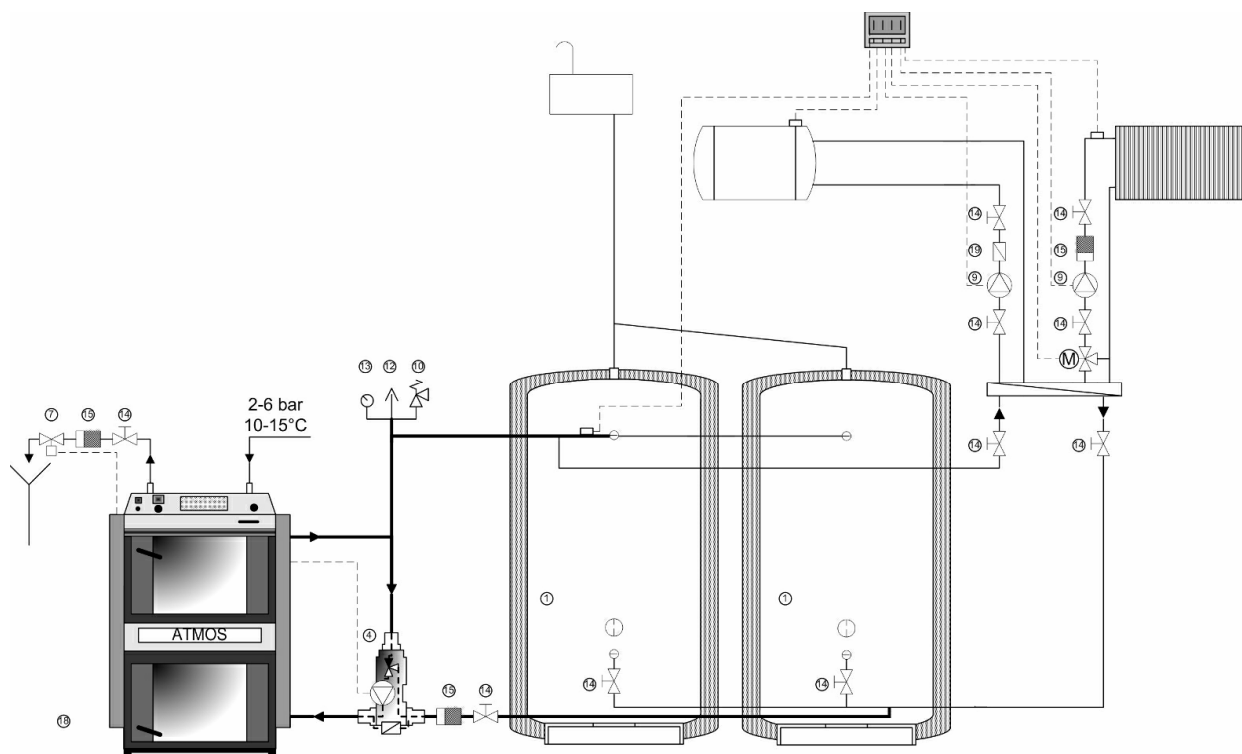


19. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, dwoma obiegami C.O, obiegiem C.W.U, zbiornikami akumulacyjnymi, regulacja z jednym termostatem przylgowym

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

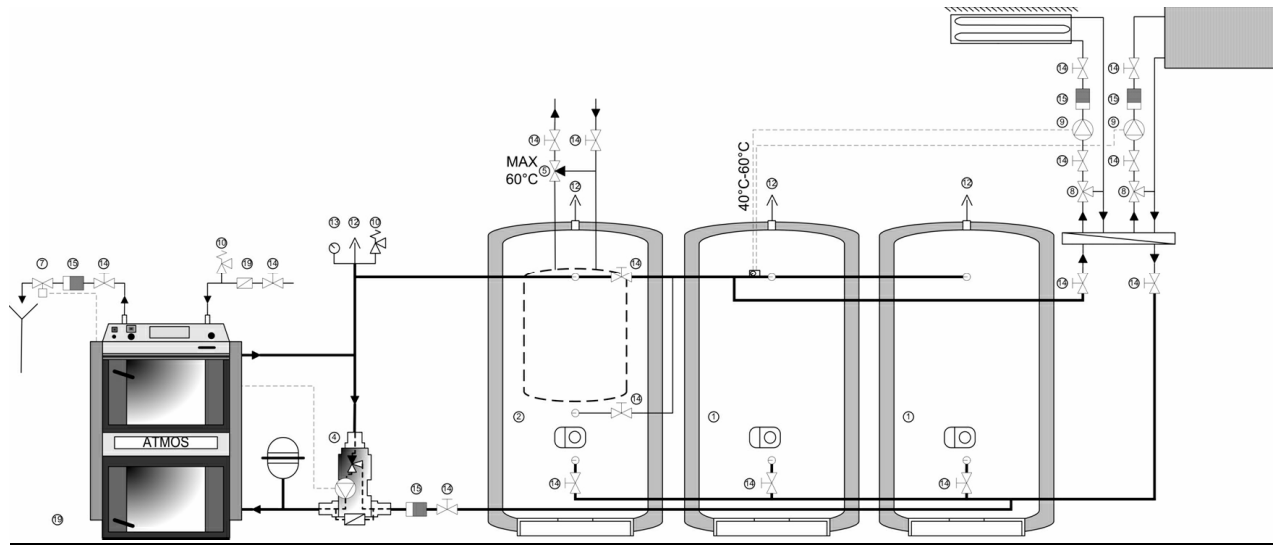


20. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, dwoma obiegami C.O, obiegiem C.W.U, zbiornikami akumulacyjnymi, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

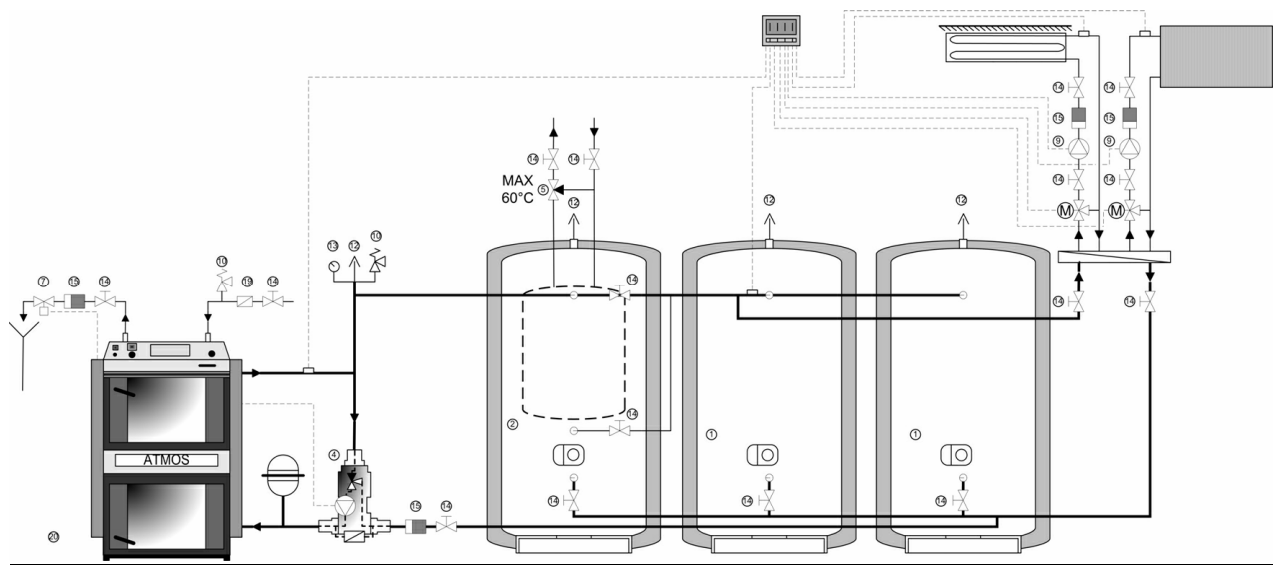


21. Podłączenie kotła z Laddomatem 21, dwoma obiegami C.O, obiegiem C.W.U, zbiornikiem akumulacyjnym, elektroniczna regulacja systemu grzewczego

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

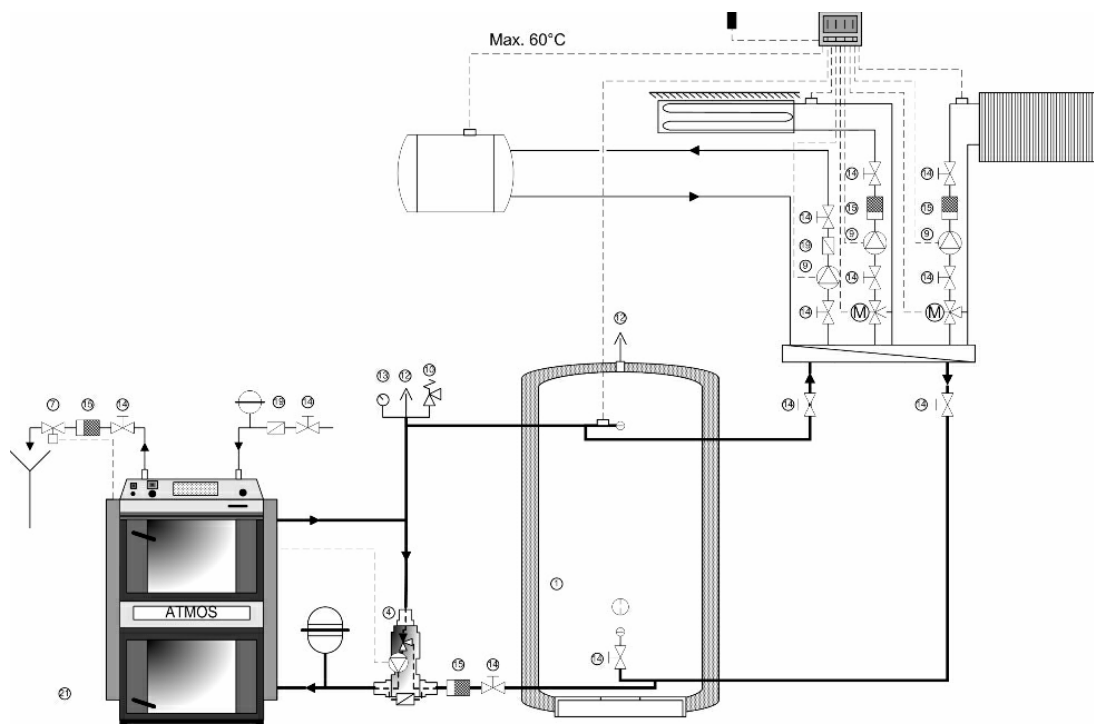


22. Podłączenie dwóch kotłów z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, elektroniczna regulacja systemu grzewczego z funkcją przełączania pracy kotłów

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem wzbiorniczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

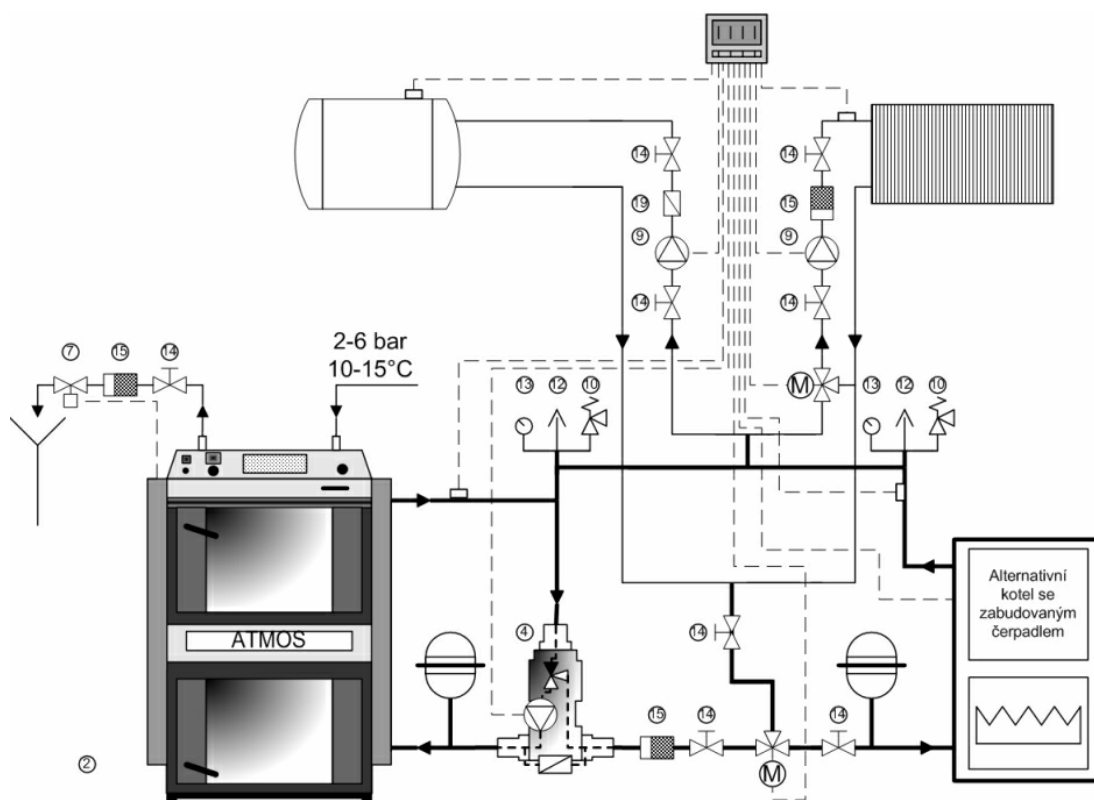


23. Podłączenie dwóch kotłów z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, prosta regulacja systemu grzewczego z funkcją przełączania pracy kotłów

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem** wzbiorczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

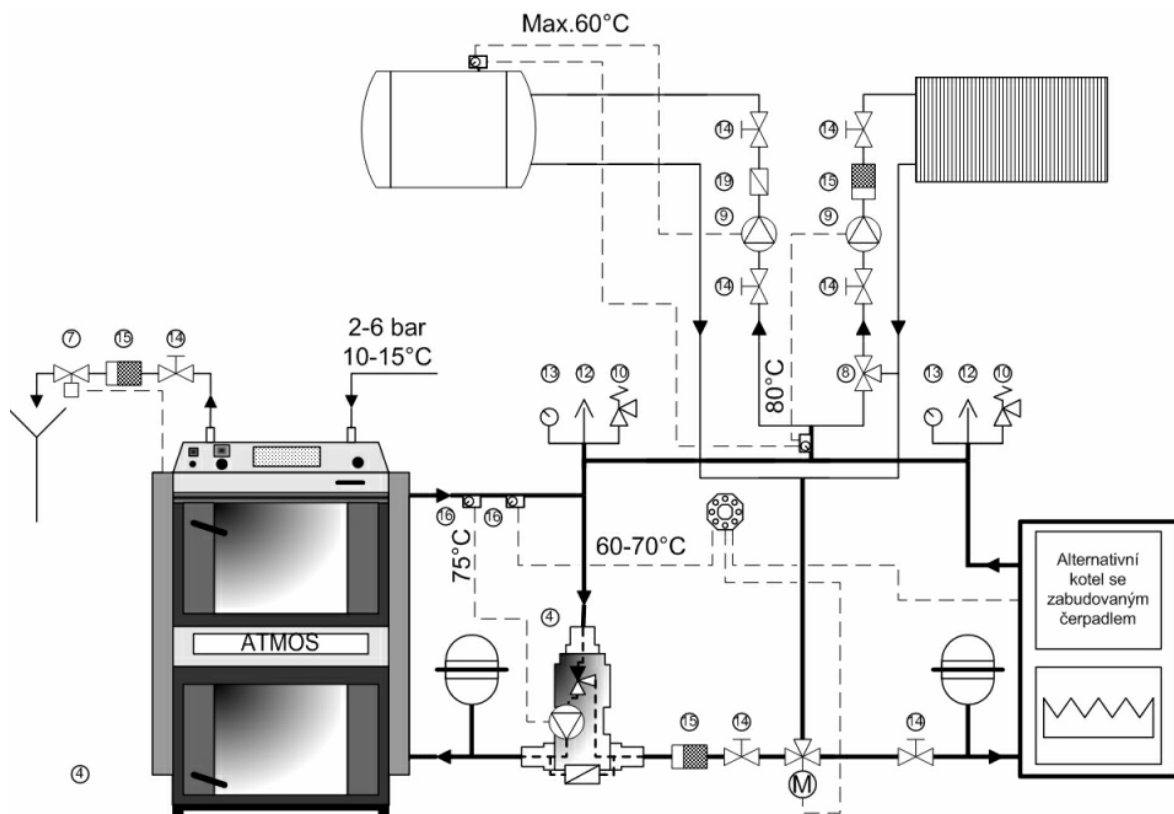


24. Podłączenie dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu u obu kotłów, obiegiem C.O, C.W.U, elektroniczna regulacja systemu grzewczego z funkcją przełączania pracy kotłów

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem** wzbiorczym (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

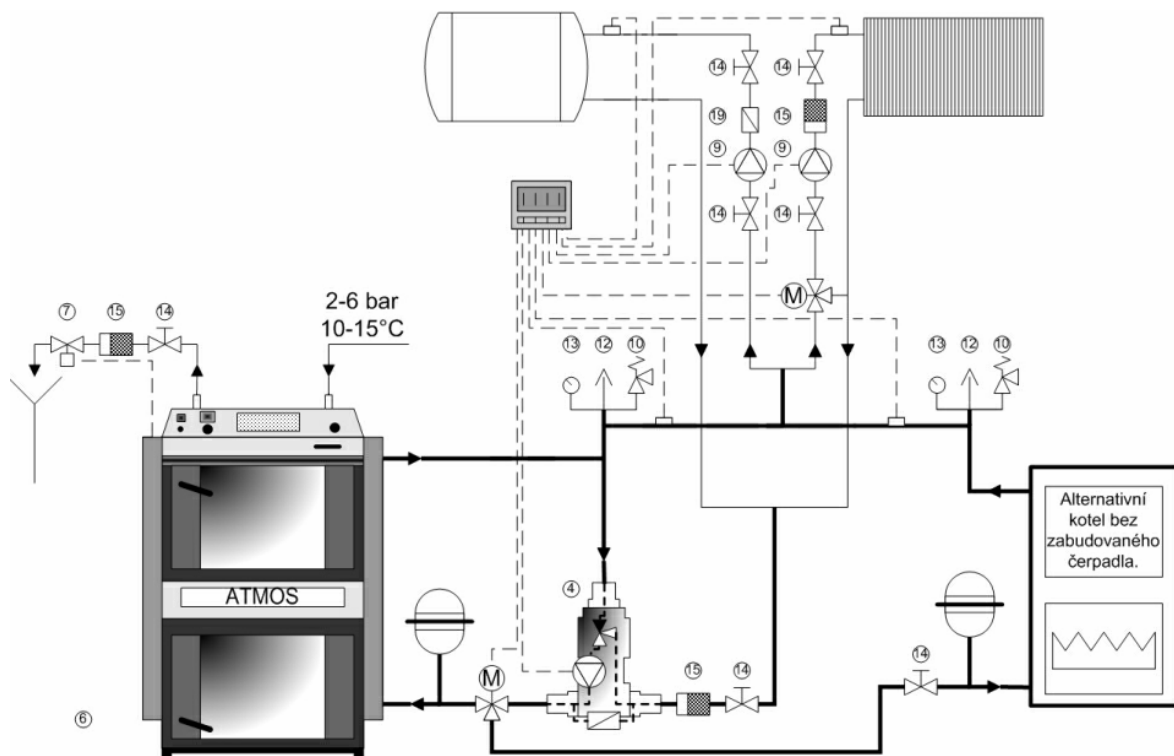

25. Podłączenie dwóch kotłów z Laddomatem 21 dla ochrony powrotu u obu kotłów, obiegiem C.O, C.W.U, prosta regulacja systemu grzewczego z funkcją przełączania pracy kotłów

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem** **wzbiorczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

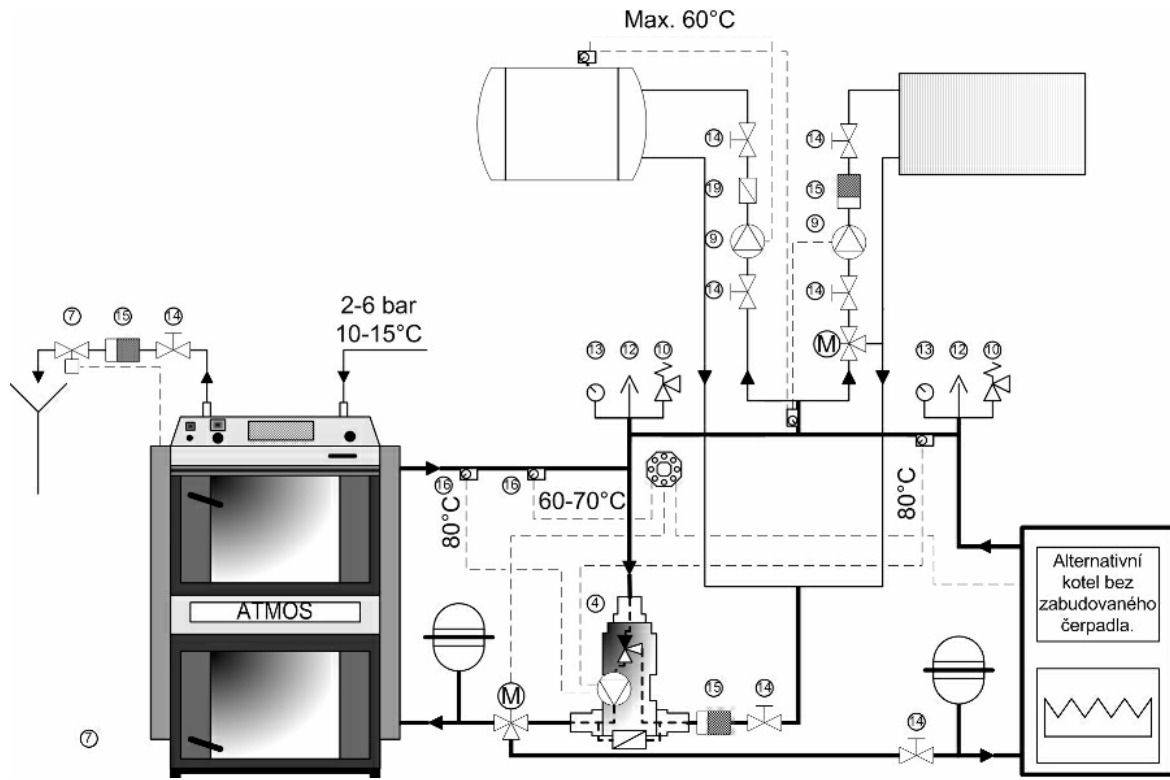

26. Podłączenie dwóch kotłów z Laddomatem 21, obiegiem C.O, C.W.U, elektroniczna regulacja systemu grzewczego z funkcją przełączania pracy kotłów

UWAGA! Kocioł na paliwo stałe, może być podłączony wyłącznie do systemu grzewczego z **otwartym naczyniem** **wzbiorczym** (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004, Dz. U. 75/02, poz.690)

